


Frauen \geq 35 Jahre Co-Testung & Abklärungsdiagnostik



HPV-Test und Zytologische Diagnostik – alle 3 Jahre P-Co-Test Muster 39 / GOP 01761

Abstrichentnahme in ein ThinPrep-Gefäß

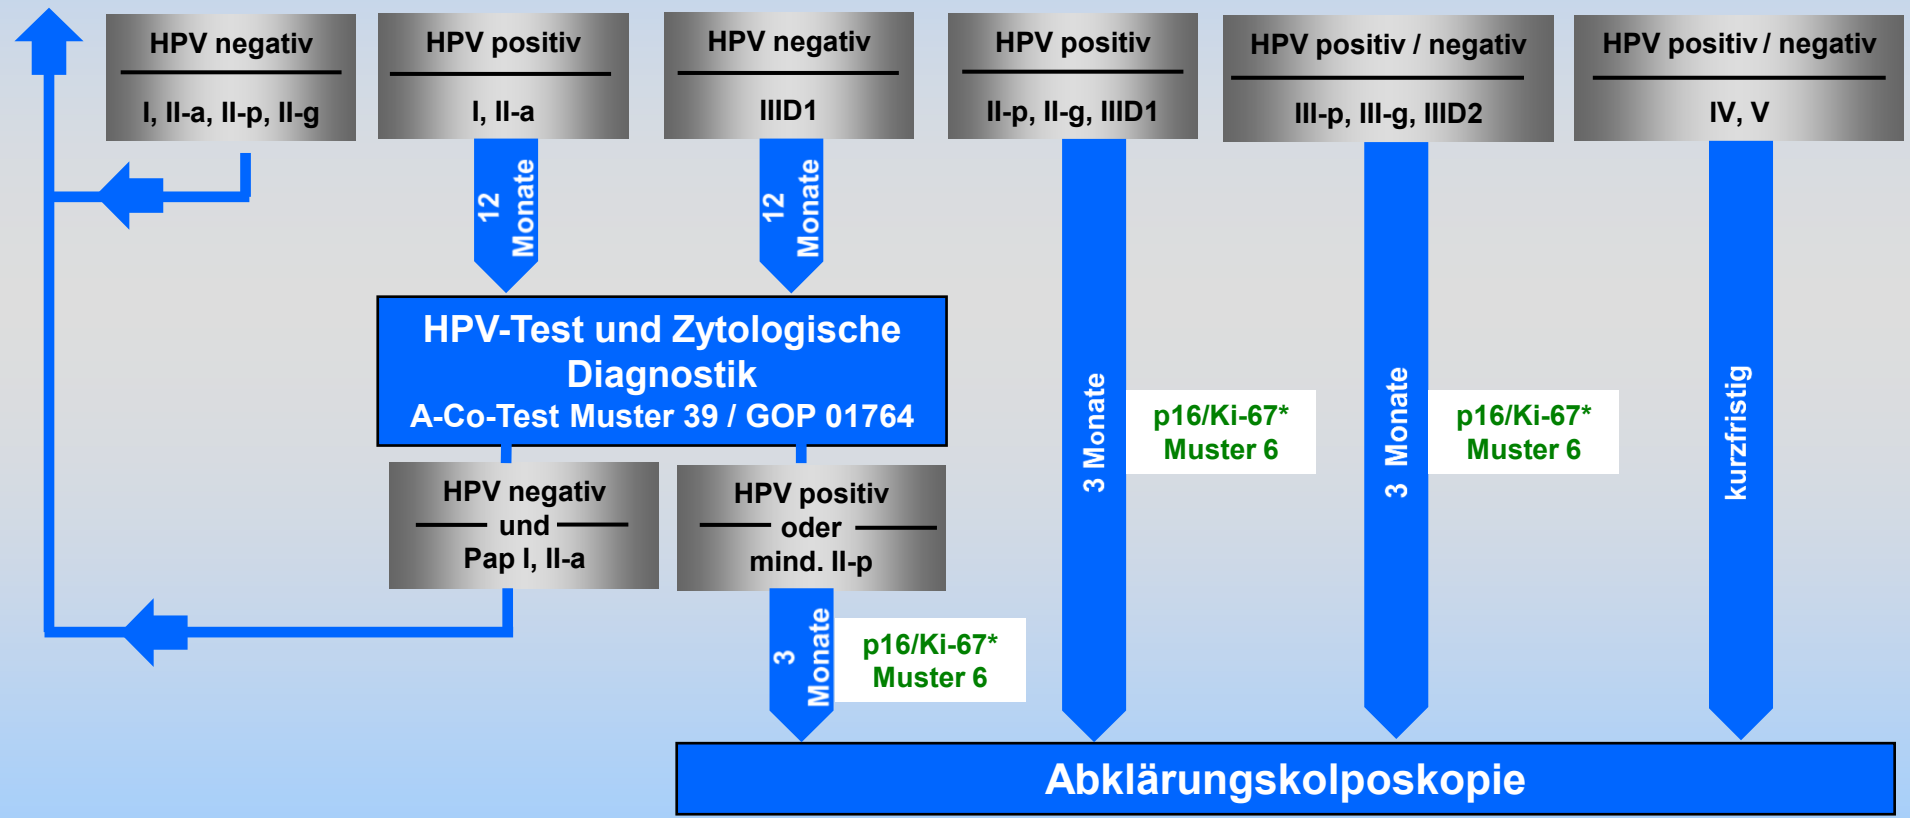

* Nach Empfehlung der S3-Leitlinie „Prävention des Zervixkarzinoms“

Bei Pap 0 und / oder „HPV nicht auswertbar“ Wiederholung innerhalb von 3 Monaten über Muster 39, mit dem Vermerk bei Erläuterung „Wiederholung wegen nicht auswertbarem Ergebnis“. Bei Wiederholung dann entweder HPV-Sonde oder Objektträger verwenden. Es wird nur der Test wiederholt, der nicht auswertbar war.